


業種／FA(各種評価試験エリア)および試験装置販社

Before

A工場/B工場に設置されている恒温槽などの試験装置は、長時間試験の義務化に伴い数日におよぶ試験を行っているが、試験中に装置不具合等で停止していても気付かず放置。夜間や休日は、守衛が各工場を巡回して担当者へ報告していた。

After

接点情報(異常情報)を簡単にLANで接続できるインターフェースコンバータNBM型と音声付きネットワーク監視表示灯NH-FV型で、瞬時に事務所と守衛室へ異常を伝え、夜間・休日は担当者へ直接メール送信でお知らせすることで、停止時間の短縮につながった。

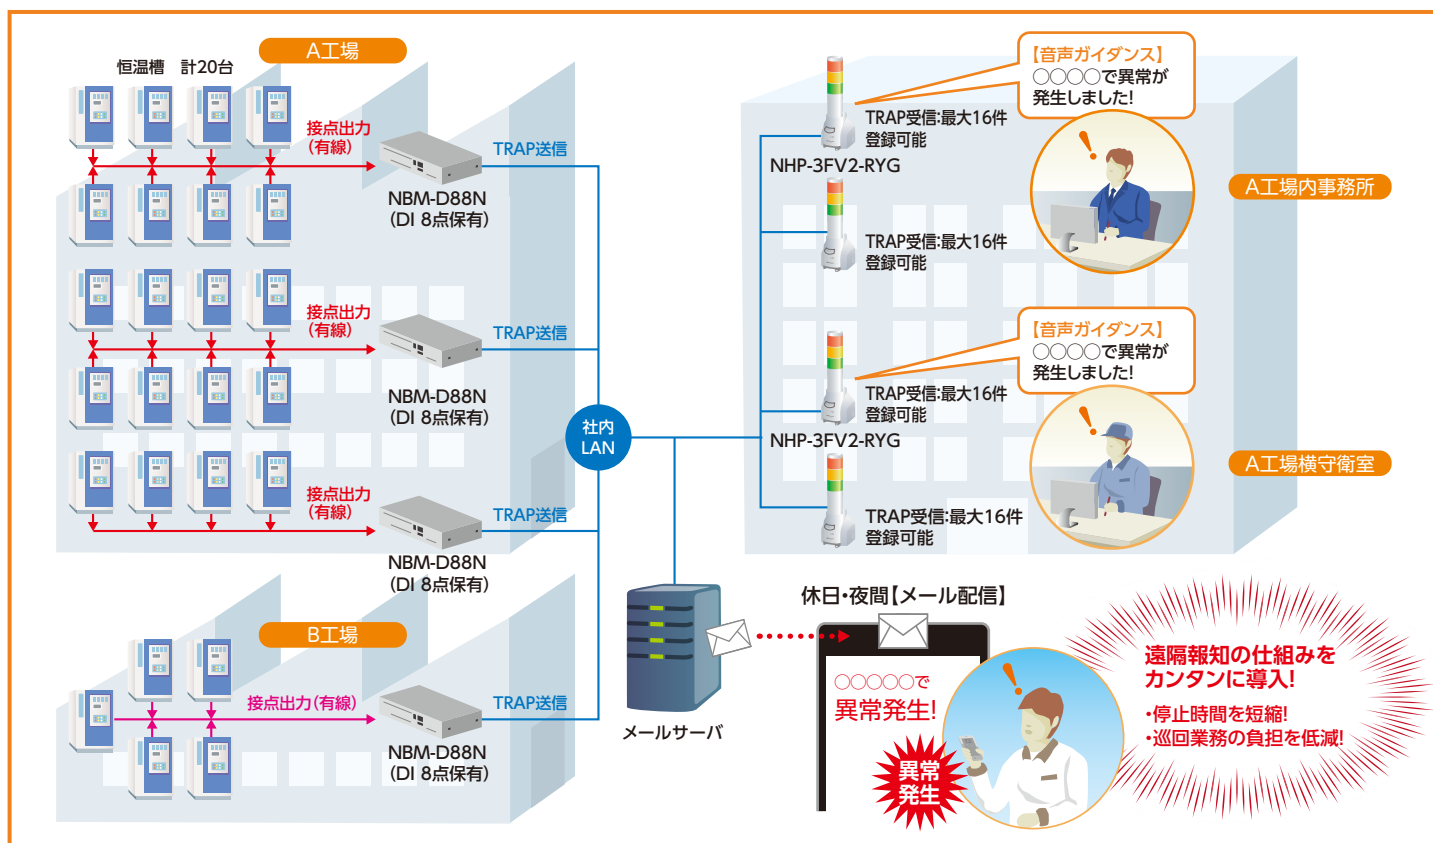

システム概要

課題

評価試験の長時間化でフル稼働の状態だが、装置異常による停止に気付かず放置されがち。巡回による監視の負担も大きかった。

解決

NBM+NH-FVで異常を即時発報(TRAP送信)、夜間・休日はメール配信により巡回作業が不要に!

機器構成

- 音声付ネットワーク監視表示灯(LAN)
NHL-3FV2-RYG オープン価格 評価機貸し出し対応製品
- インターフェースコンバータ(接点→LAN)
NBM-D88N オープン価格 評価機貸し出し対応製品

株式会社 **パトライト**

www.patlite.co.jp

●上記に記載された会社名・商品名は一般的に各社の登録商標です。
Copyright ©PATLITE Corporation. All Rights Reserved.